





- Grenze der Gemeinde
- Wärmeliniendichte in MWh/m²
- < 0,7
 - 0,7 - 1,0
 - 1,0 - 1,5
 - 1,5 - 2,0
 - > 2,0

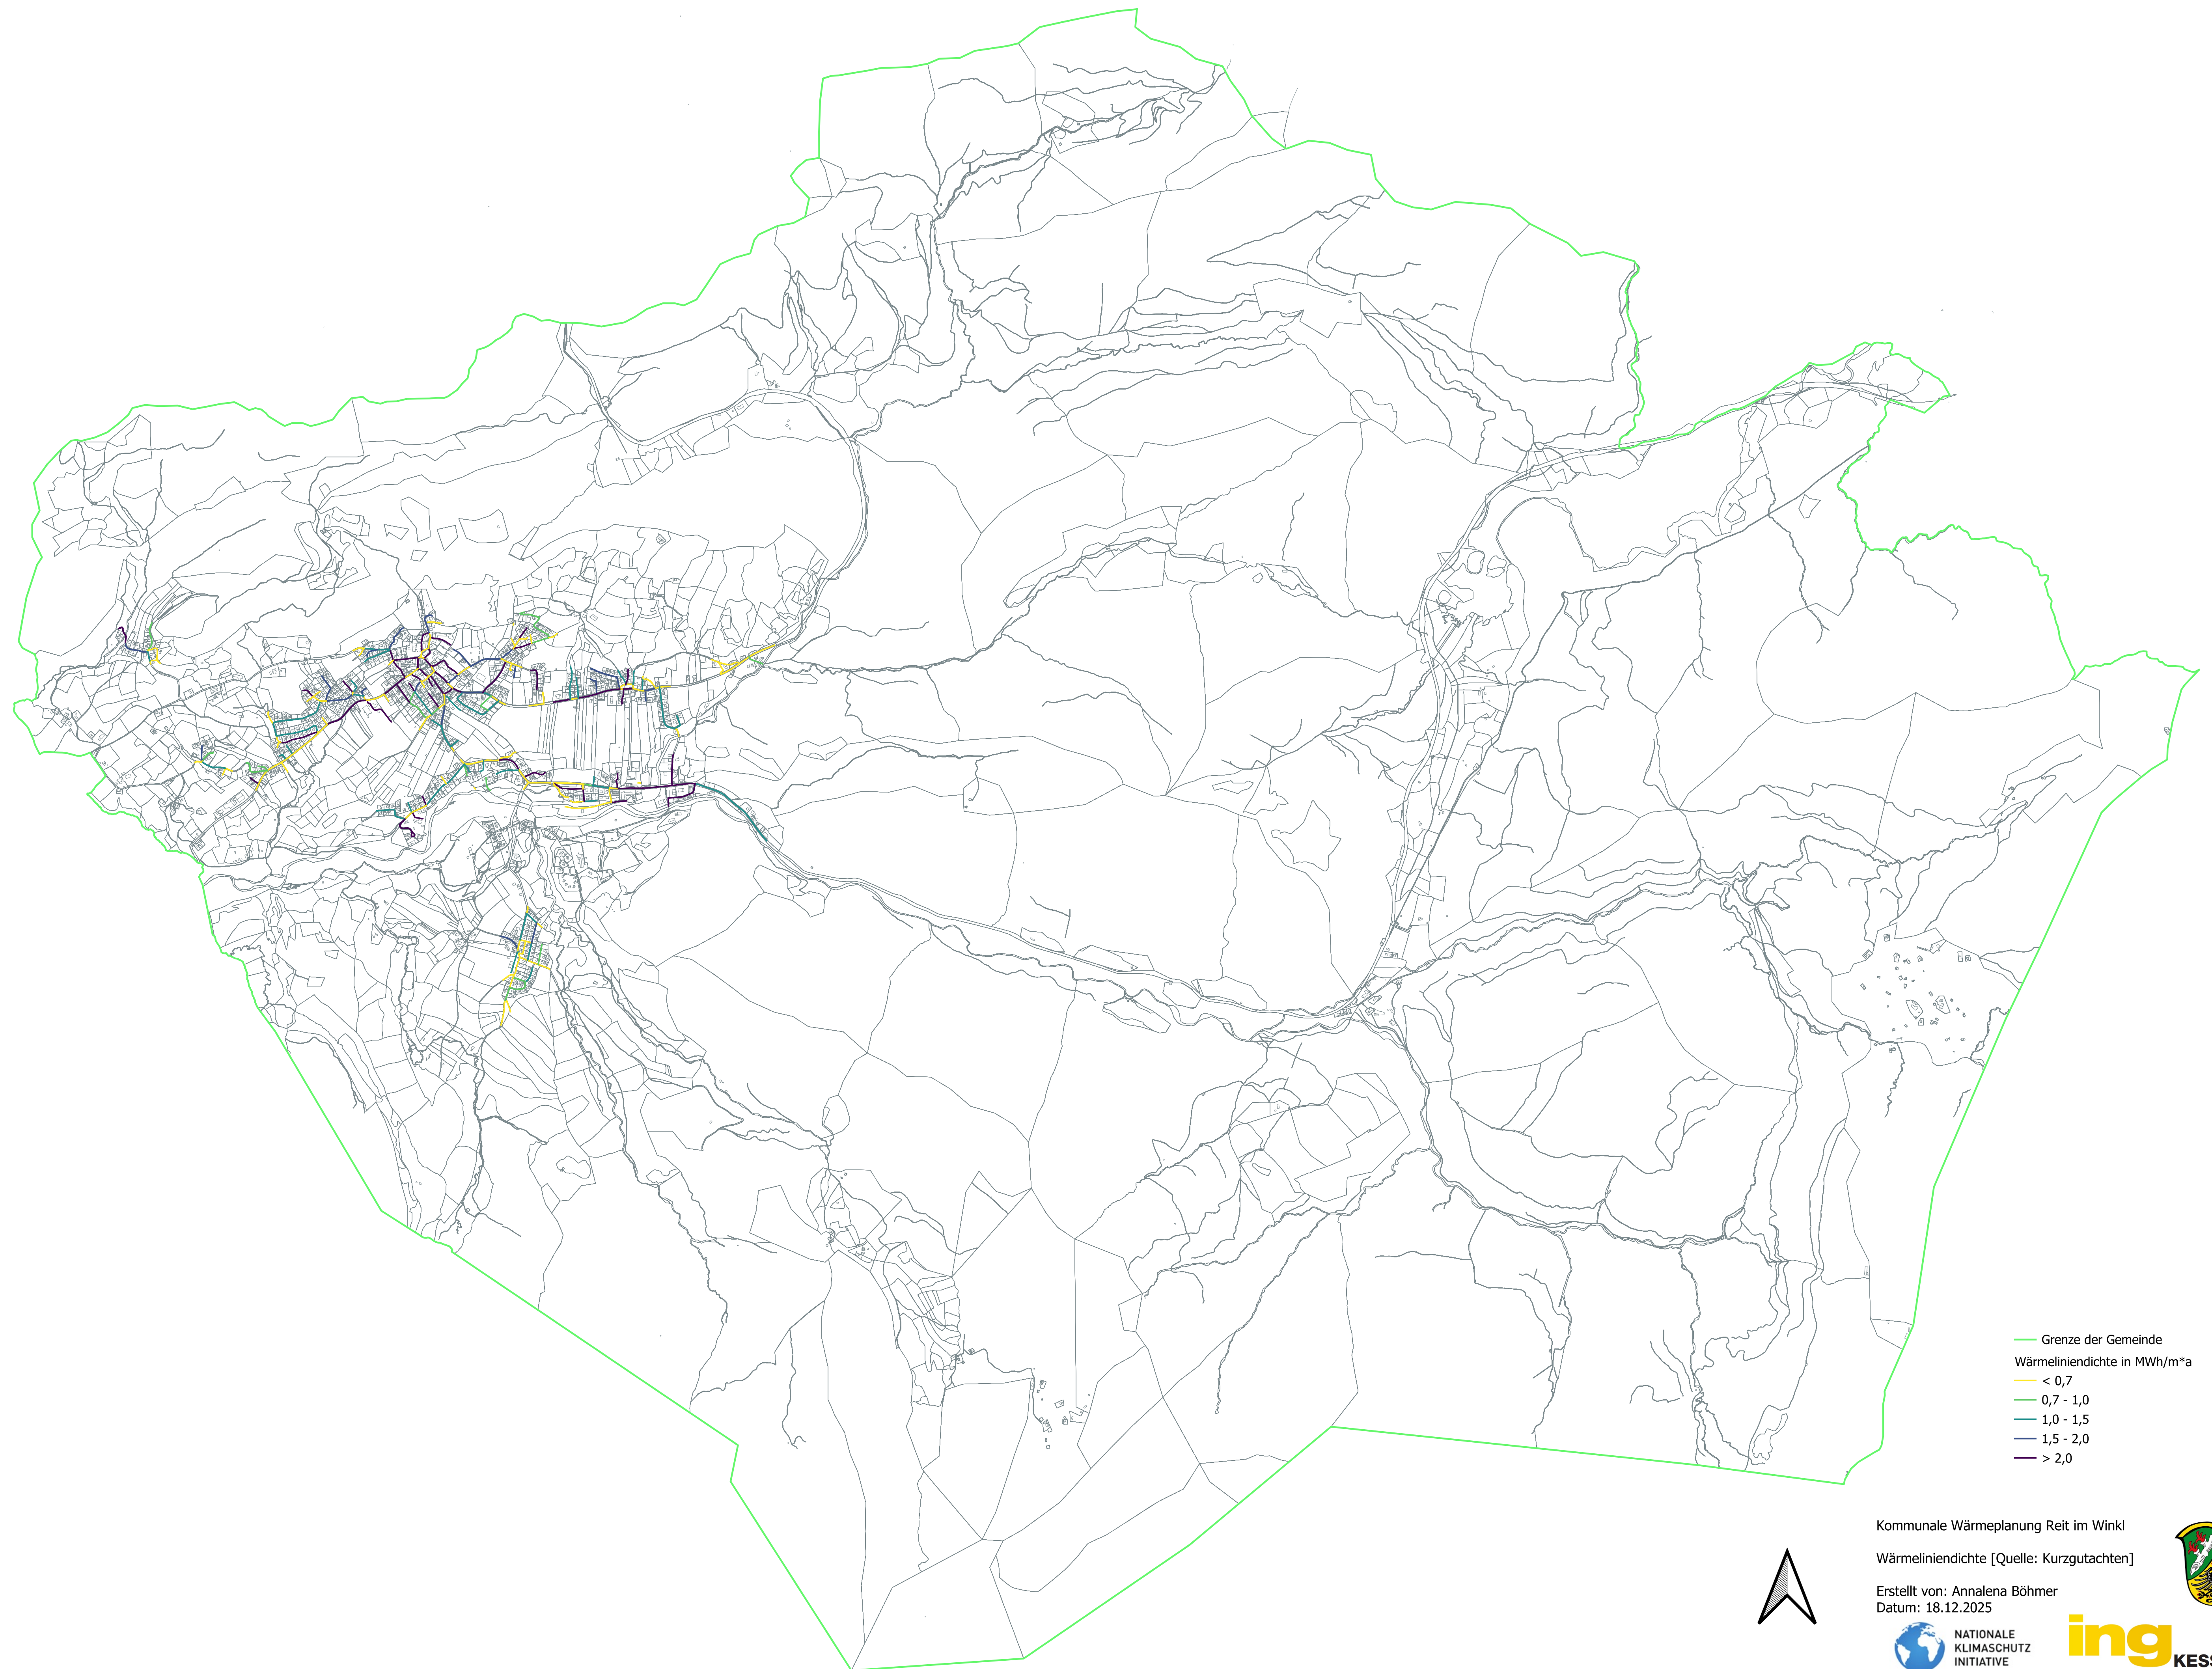

Kommunale Wärmeplanung Reit im Winkl
Wärmeliniendichte [Quelle: Kurzgutachten]
Erstellt von: Annalena Böhmer
Datum: 18.12.2025



NATIONALE
KLIMASCHUTZ
INITIATIVE



ing KESS GMBH